Внимание! Не допускайте перекосов корпуса его при монтаже, это может повлиять на герметичность конструкции.

Внимание! При низких температурах эластичность нажимного сальника может изменяться.

ООО ТД «Системы ОПС» ИНН 7726761569
Россия, г. Москва, проезд Дорожный 3-й, дом 8, корпус 1,оф 140
ОГРН 5147746377510
Тел. :(495)249-48-30
E-mail: 1220600@list.ru
www.sistemops.ru

ПАСПОРТ

ГБ-УДП-513-11 «Пуск пожаротушения» исп.2 ГЕРМЕТИЧНЫЙ БОКС С УСТРОЙСТВОМ ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА IP65 ТУ 26.30.50-001-40194184-2018

г. Москва 2018

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики ГБ-УДП-513-11 «Пуск пожаротушения» исп.2 герметичный бокс с устройством дистанционного пуска IP65 (далее «изделие»), позволяет ознакомиться с устройством изделия и правилами его эксплуатации.

Данный паспорт описывает изделия, имеющие следующие торговые артикулы и наименования:

ГБ-УДП-513-11 «Пуск пожаротушения» исп.2 - где: ГБ-герметичный бокс; УДП-513-11 «Пуск пожаротушения» - марка, название ручного пожарного извещателя, установленного внутри; исп.2 – вариант исполнения.

Перед началом эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящим документом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Транспортирование бокса должно осуществляться в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта на любые расстояния с соблюдением мер, обеспечивающих его сохранность и защиту от воздействия атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка боксов при транспортировке должна быть закреплена любым способом, исключающим ее перемещение внутри транспорта.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность бокса при транспортировании и хранении не менее 12 месяцев со дня отгрузки на предприятие-потребитель.

Условия хранения боксов до введения в эксплуатацию в части воздействия климатических факторов внешней среды: - упакованного - 2 по ГОСТ 15150-69; - неупакованного - 1 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие боксов требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня ввода герметичного в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска герметичного бокса.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Заполняет предприятие – изготовитель)

Номер _____ Дата продажи_____

Комплект модификации _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Отметка торгующей организации_____

Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, г. Москва, проезд Дорожный 3-й, дом 8, корпус 1, оф 140, ООО ТД «Системы ОПС» тел:(495)249-48-30 с 9.00 до 18.00 по рабочим дням.
Адрес в Интернете: www.sistemops.ru
E-mail: 1220600@list.ru

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Герметичный бокс предназначен для защиты ручных пожарных извещателей в местах повышенной влажности и запыленности. Корпус, выполненный из высокопрочного ABS-пластика имеет высокую ударную прочность, отвечает стандартам IP65.

Герметизация обеспечивается пенополиуретановой прокладкой, которая позволяет соответствовать стандарту NEMA 4 (уплотнение корпуса и пылезащита).

Отверстия для крепления крышки и корпуса находятся внутри герметизируемой области.

Прозрачная крышка бокса, герметизирует корпус с извещателем и в нужный момент позволяет осуществить быстрый доступ к приводному элементу извещателя.

2.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Бокс с установленным извещателем	1 шт
Гермоввод PG13,5	2 шт
Шуруп крепления корпуса	4 шт
Ключ для взвода извещателя (если им укомплектован извещатель)	1 шт
Ксерокопия паспорта извещателя	1 шт
Инструкция к герметичному боксу	1 шт

3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Наименование параметра	Значение
IP65	Материал	крашеный поликарбонат желтого цвета с прозрачной крышкой
	Корпус	состоит из двух крышек, стягивающихся четырьмя винтами, открывающейся крышки с защелкой
	Ударная прочность	высокая
	Температурный диапазон	–40 … +100 °C
	Герметизация	обеспечивается пенополиуретановой прокладкой
	Расположение отверстий	Отверстия для крепления крышки и корпуса находятся внутри герметизируемой области
	Стандарты	IP65 (защита от воздействия окружающей среды) и NEMA 4 (уплотнение корпуса и пылезащита)
	Габариты, мм	160x120x92
	Вес, г	550

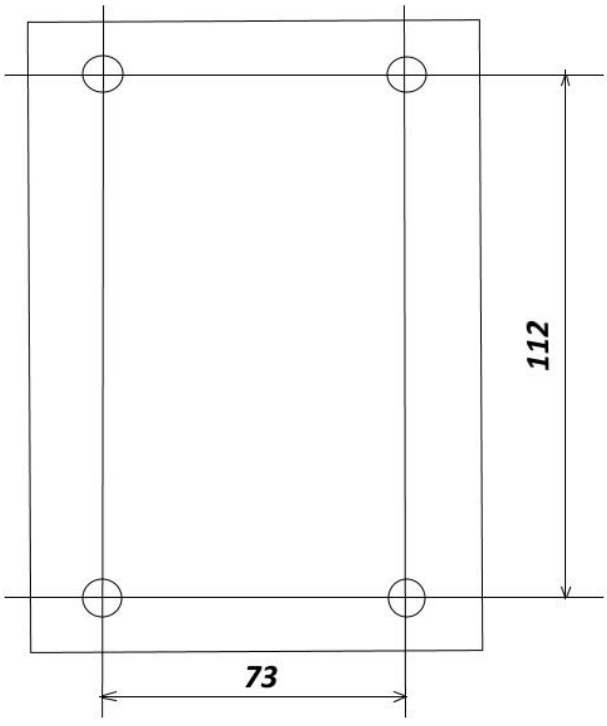

.

Рис.1

4.УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой герметичный бокс, выполненный из высокопрочного ABS-пластика. Герметизация обеспечивается двумя прокладками, которые устанавливается между частями корпуса и под открывающейся крышкой. Бокс оборудован полупрозрачной крышкой.

Ввод- вывод кабеля в корпус осуществляется с помощью двух герметичных кабельных ввода PG13,5 IP68. Кабельный ввод PG13,5 IP68 позволяет герметично ввести кабель диаметром от 6 до 12 мм для подключения извещателя.

5.МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1. Распакуйте изделие.
2. После снятия крышки будут доступны места для крепления бокса на поверхность.
3. Установите бокс на поверхности с помощью заранее приготовленных отверстий, сделанных по размерам см. Рис.1
4. В отверстия, в нижней части корпуса, установите герметичные вводы для ввода кабеля.
5. Для ввода кабеля через гермоввод, необходимо удалить из него заглушку и установить на ее место уплотнительное кольцо.
6. Пропустив кабель через гермоввод, подключите его к извещателю.
7. Аккуратно, не нажимая и не допуская перекоса извещателя в избежание поломки его креплений, установите крышку извещателя и прозрачную крышку корпуса. Извещатель готов к работе.
8. Для пломбирования открывания крышки и вывинчивания одного из четырех крепежных винтов на открывающейся крышке и в правом нижнем углу корпуса имеются отверстия для пломбировочной проволоки диаметром не более 1мм.